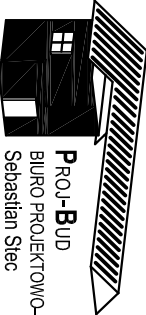


CHARAKTERYSTYKA HYDRANTU:

- ☐ Ciśnienie robocze PN16,
- ☐ Nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,
- ☐ Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250µm w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne,
- ☐ Korpus górny i dolny, kolumna podziemna, kotłierz górny i dolny wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400,
- ☐ Tłok wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400 lub z miękkiego mosiądzu, zawulkanizowany na całej powierzchni EPDM,
- ☐ Wrzeciono i trzpień z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej,
- ☐ Zamknięcie podwójne za pomocą kuli wykonanej z aluminium lub tworzywa sztucznego o strukturze komórkowej pokrytej gumą elastomerową dopuszczona do kontaktu z wodą pitną,
- ☐ Odporność na przebicie metodą iskrową 3kV,
- ☐ Powłoka odporna na promieniowanie UV,
- ☐ Kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości,
- ☐ Zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania,
- ☐ Wys. Hydrantu min. 1,85m max. 2,15m,
- ☐ Kolor czerwony, niebieski, czarny, patyna.
- ☐ Obrotowa część nadziemna o 360o,
- ☐ Dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed wrostaniem korzeni oraz umożliwiający rozsączanie wody do gruntu,
- ☐ Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie podczas zamkniętej pozycji tłoka hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnieni ma być szczelne.

		Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593	
Nazwa i adres inwestycji : Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o hale sportową i część dydaktyczną wraz z zapleczem sanitarno-szaniowym i urządzeniami budowlanymi w tym m.in. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, przebudowa istniejącego budynku szkoły, budowie ścian oporowych, przebudowie zjazdów z ul. Wyspiańskiego i Lisa Kuły, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. oznaczonych nr 16897, 16898, 16899, 2619, 1718/1, 2598, 2467/1, położonych w obr. ewid. Ropczyce.		Nr projektu: 51/2016	
Temat rysunku : HYDRANT ZEWNĘTRZNY		Nr rysunku: PW-5	
branża : SIECI I PRZYLĄCZA		Skala: BS	
Projektował :	mgr inż. Jan Koł POK/0116/POK/POOS/08		
Sprawił :	mgr inż. Jacek Lewandowski POK/0028/POK/POOS/09		
Data:		10.2016	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .			