


skala 1:100

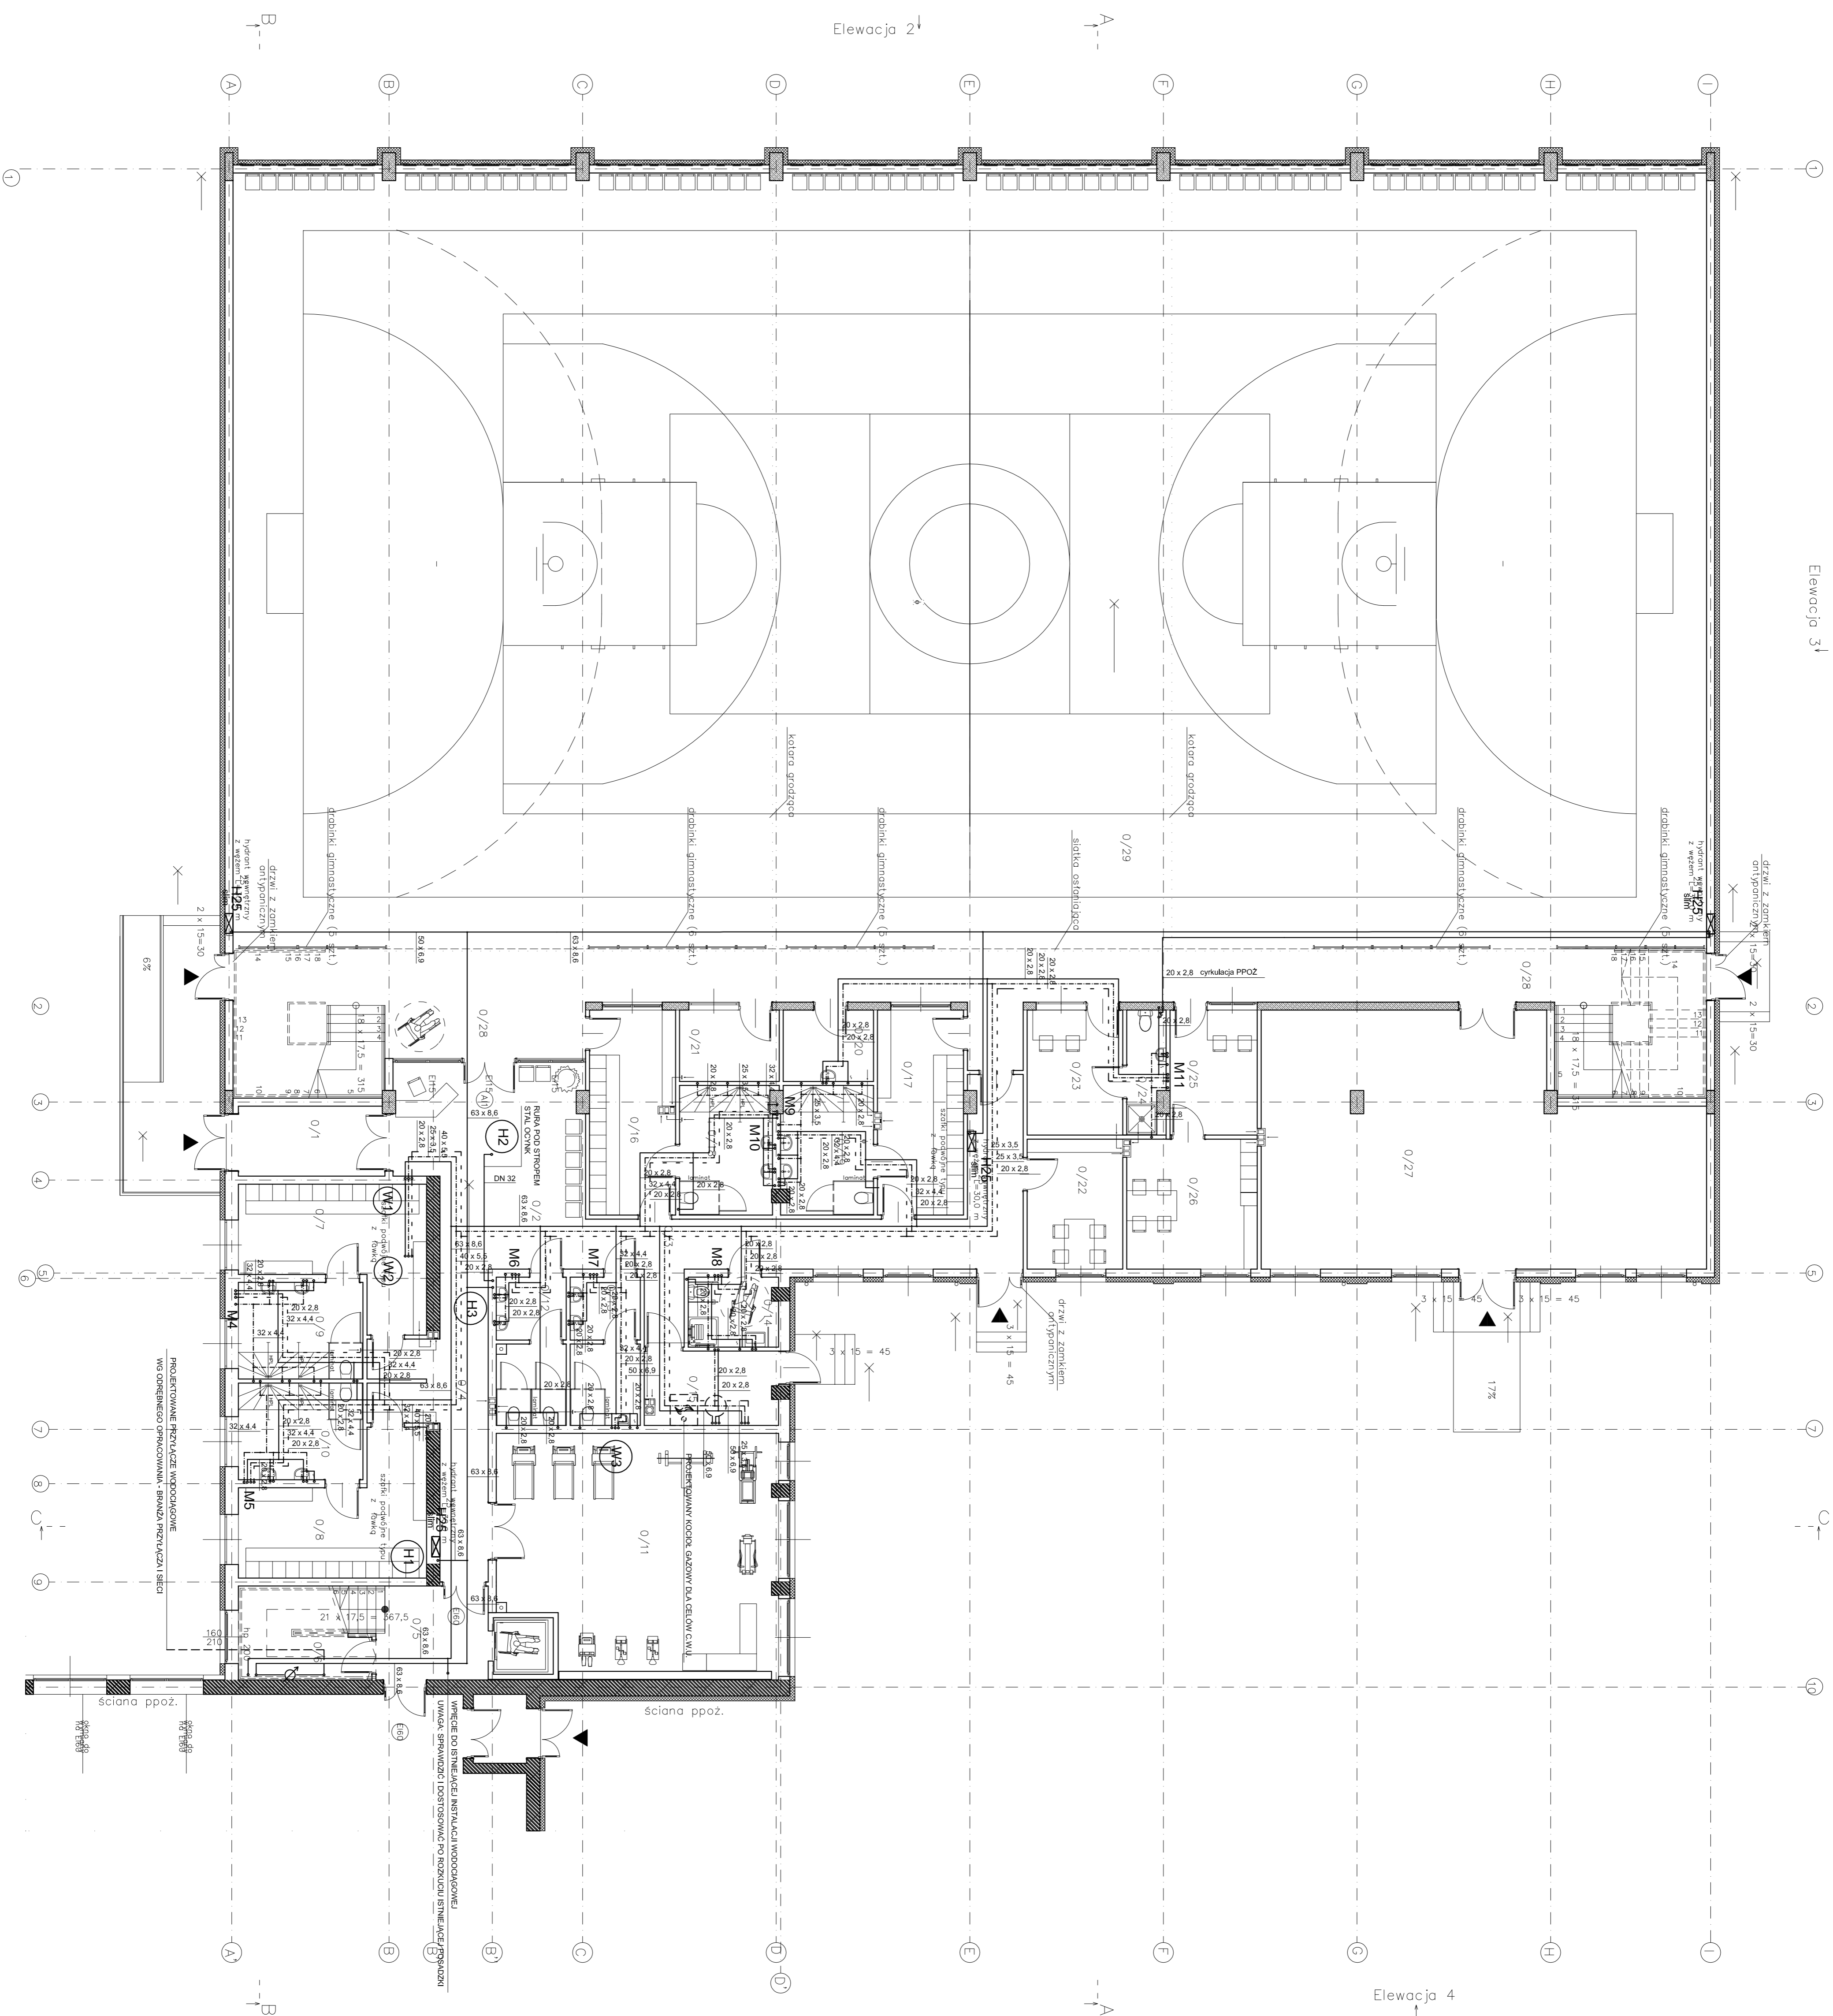

LEGENDA:

-
- ```

graph TD
 H2S[H2S slim] --- M1((M1))
 H2S --- W1((W1))
 H2S --- H1((H1))
 M1 --- M1_desc[SZAFKA Z MIESZCZĄCEM TERMOSTATYCZNYM]
 W1 --- W1_desc[PION INSTALACJI SOC-BYT]
 H1 --- H1_desc[PION HYDRANTOWY]
 M1_desc --- M1_desc_list["- RURA ZIMNA WODA
- RURA Ciepła WODA
- RURA CYRKULACJA"]
 W1_desc --- W1_desc_list
 H1_desc --- H1_desc_list

```

UWAGA: ZESTAWY MIESZACZOWE NALEŻY MONTOWAĆ W SZAFKACH PODTYNKOWYCH LUB NATYNKOWYCH ZAMYKANYCH NA KLUCZ

[illegible]