

ZP.271.12.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 10 o treści:

„W ramach udziału w postępowaniu przetargowym pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach bardzo proszę o wyjaśnienia dotyczące następujących pozycji przedmiaru robót :

- 958, 962, 963, 964 - jaki rodzaj kabla/przewodu należy wycenić w tych pozycjach ?
- 930 - bateria kondensatorów - proszę o przesłanie opisu technicznego czy dokumentacji projektowej, celem poprawnego doboru baterii.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

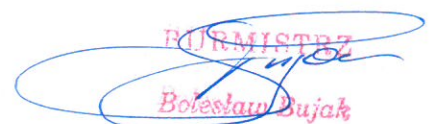
Ad. 1. Do wykonania robót w pozycjach 958, 962, 963, 964 przedmiaru należy zastosować następujące materiały:

- roboty wymienione w poz. 958 - rura RHDPE 110
- roboty wymienione w poz. 960 - kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x2x0,5
- roboty wymienione w poz. 962 - 963 sprawdzenie kabla XzTKMXpw 10x2x0,5 po wciągnięciu do studzienek,
- roboty wymienione w poz. 964 - światłowód wielomodowy UNI-8mm (punkt 3.16 w opisie instalacji wewnętrznych).

Ad. 2. W opisie instalacji wewnętrznych w punkcie 3,2 zapisano: "W pom. 0/21 zostanie zainstalowana bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Po wykonaniu wszystkich instalacji oraz montażu urządzeń należy wykonać pomiary mające na celu dobór odpowiedniej baterii kondensatorów".

Wstępnie, do celów projektowych, przyjęto że zostanie zainstalowana bateria 40kVAR. Dobór urządzenia powinien jednak, zgodnie z opisem, nastąpić po montażu wszystkich urządzeń w hali sportowej i wykonaniu pomiarów parametrów sieci i po przeprowadzeniu analizy. Koszt wykonania takich pomiarów należy uwzględnić w ofercie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.


DURMISTRZ
Bolesław Dujak